


ROZDZIELNICA "TR-D" - projektowana

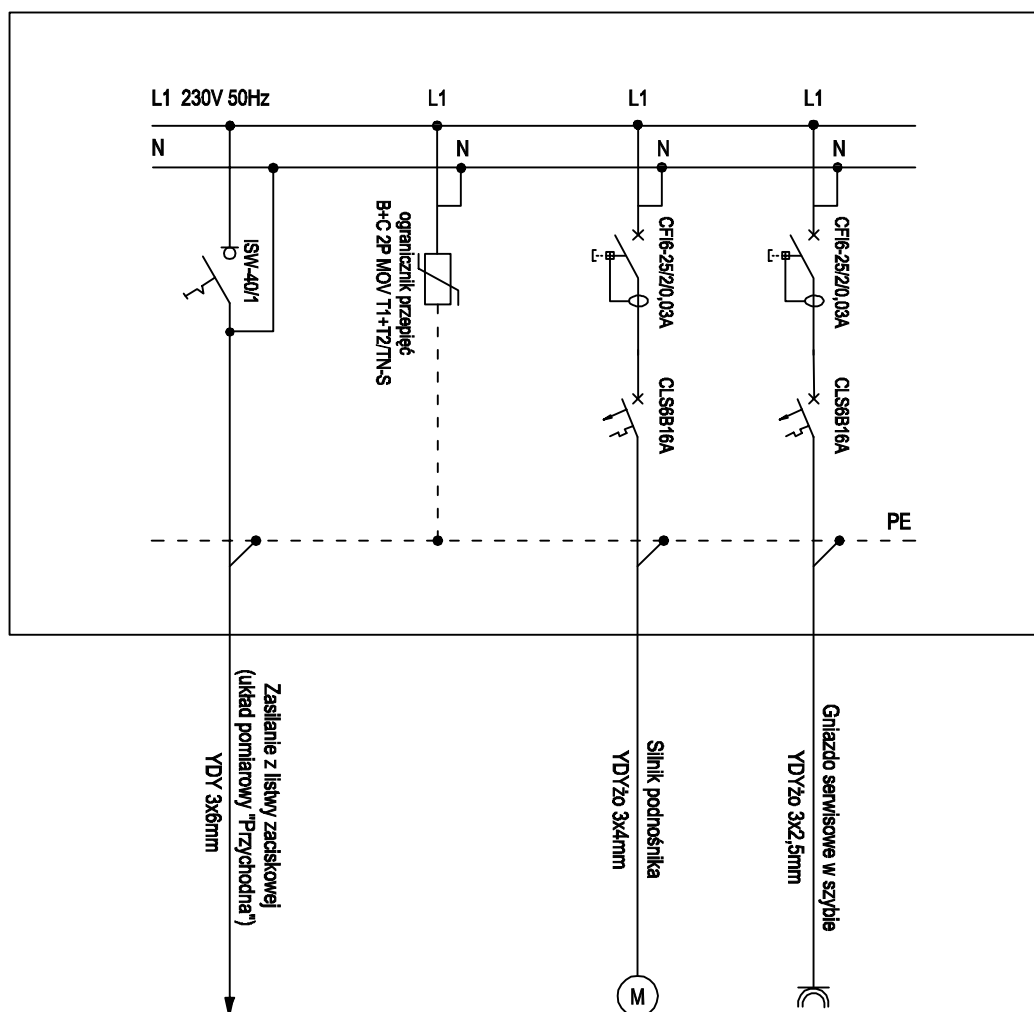

Wytyczne wykonania rozdzielnicy TR-D:

1. Rozdzielnica Kanlux DB 112S 1x12P/SMD lub równoważna
2. Wykonanie rozdzielnicy natynkowe
3. Pojemność rozdzielnicy 12 modułów
4. Stopień szczelności IP40
5. Układ pracy sieci - TN-S

INWESTOR	GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ		
ADRES	ul. Wieprz 700, 34-381 Radziechowy		
INWESTYCJA	BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ PLATFORMY DO PIONOWEGO TRANSPORTU OSÓB W TYM NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WOLNOSTOJĄCYM SZYBEM STALOWYM PRZESZKLONYM PRZY BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA		
ADRES	Radziechowy ul. Św. Marcina 1301 parcela gruntowa nr 7152/2		
TEMAT	SCHEMAT POŁĄCZEŃ ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ "TR-D"		
NR RYS. E/02	PROJEKTOWAŁ	NR UPRAWNIEN	PODPIS
SKALA	Antoni Szczotka	40/92 B-B	
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	DATA WYKONANIA	KWIECIEŃ 2020r.