

A1

A2

A3

C1

C2

D1

D2

E1

E2

F1

AW1

AW2

AW3

AWz

EW1

EW2

A1 - LED 3200lm 30W

A2 - LED 4300lm 40W

A3 - LED 6000lm 50W

B1 - LED IP44 1400lm 15W

C1 - LED 4900lm 39W

C2 - LED 6100lm 50W

D1 - LED 4700lm 39W

D2 - LED 4700lm 39W (tablice)

E1 - LED IP20 5400lm 47W

E2 - LED IP20 4100lm 35W

F1 - LED 3100lm 32W

AW1 - LED-HO 4W 120st. IP65



AW2 - LED-HO 1W 120st. VUN

AW3 - LED-HO 4W 120st. VDN


AWz - LED-HO 4W 120st. IP65 -20st.C

EW1 - LED 1,2 IP40 jednostr. natynk.

EW2 - LED 1,2W IP40 dwustr.

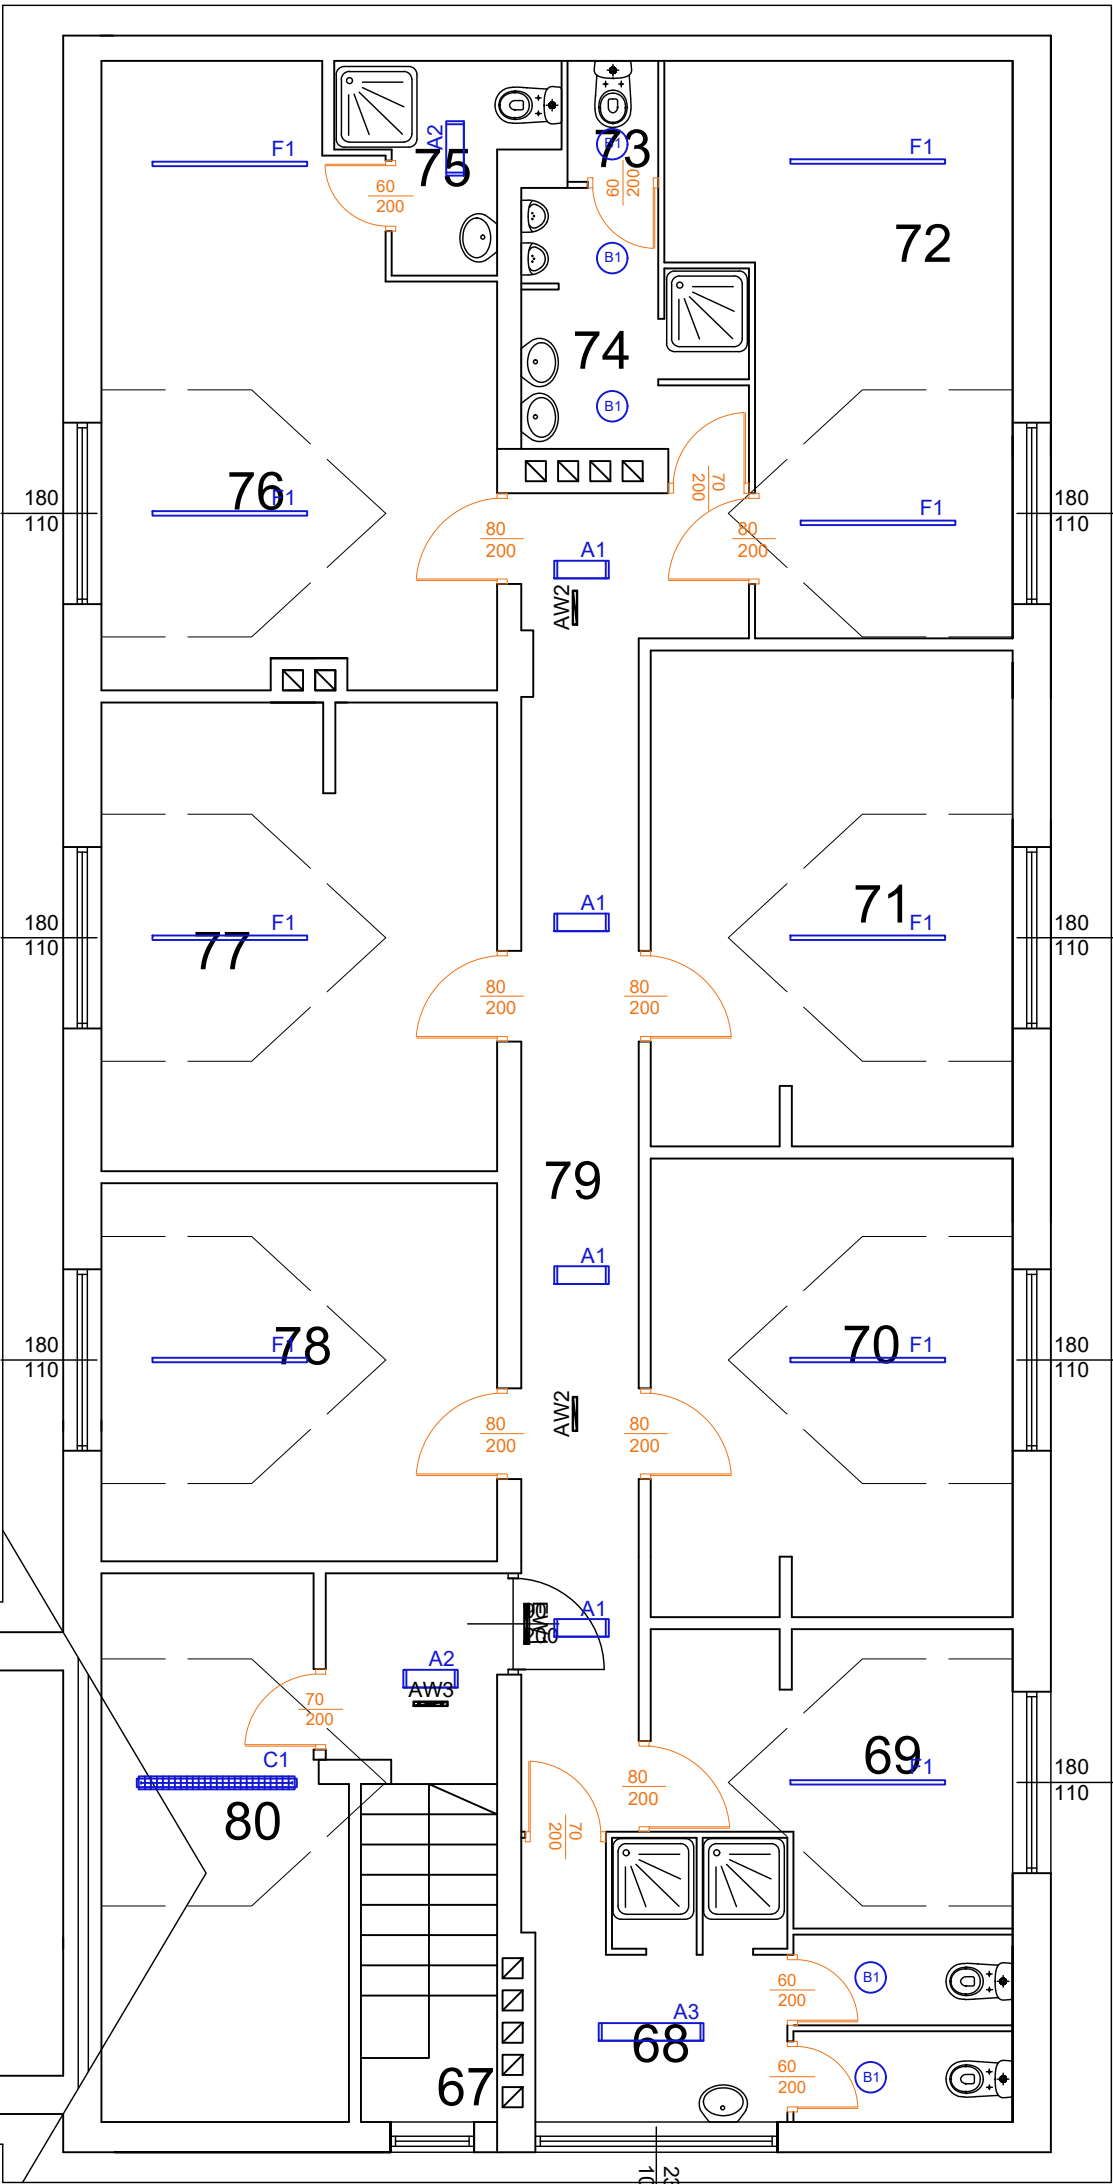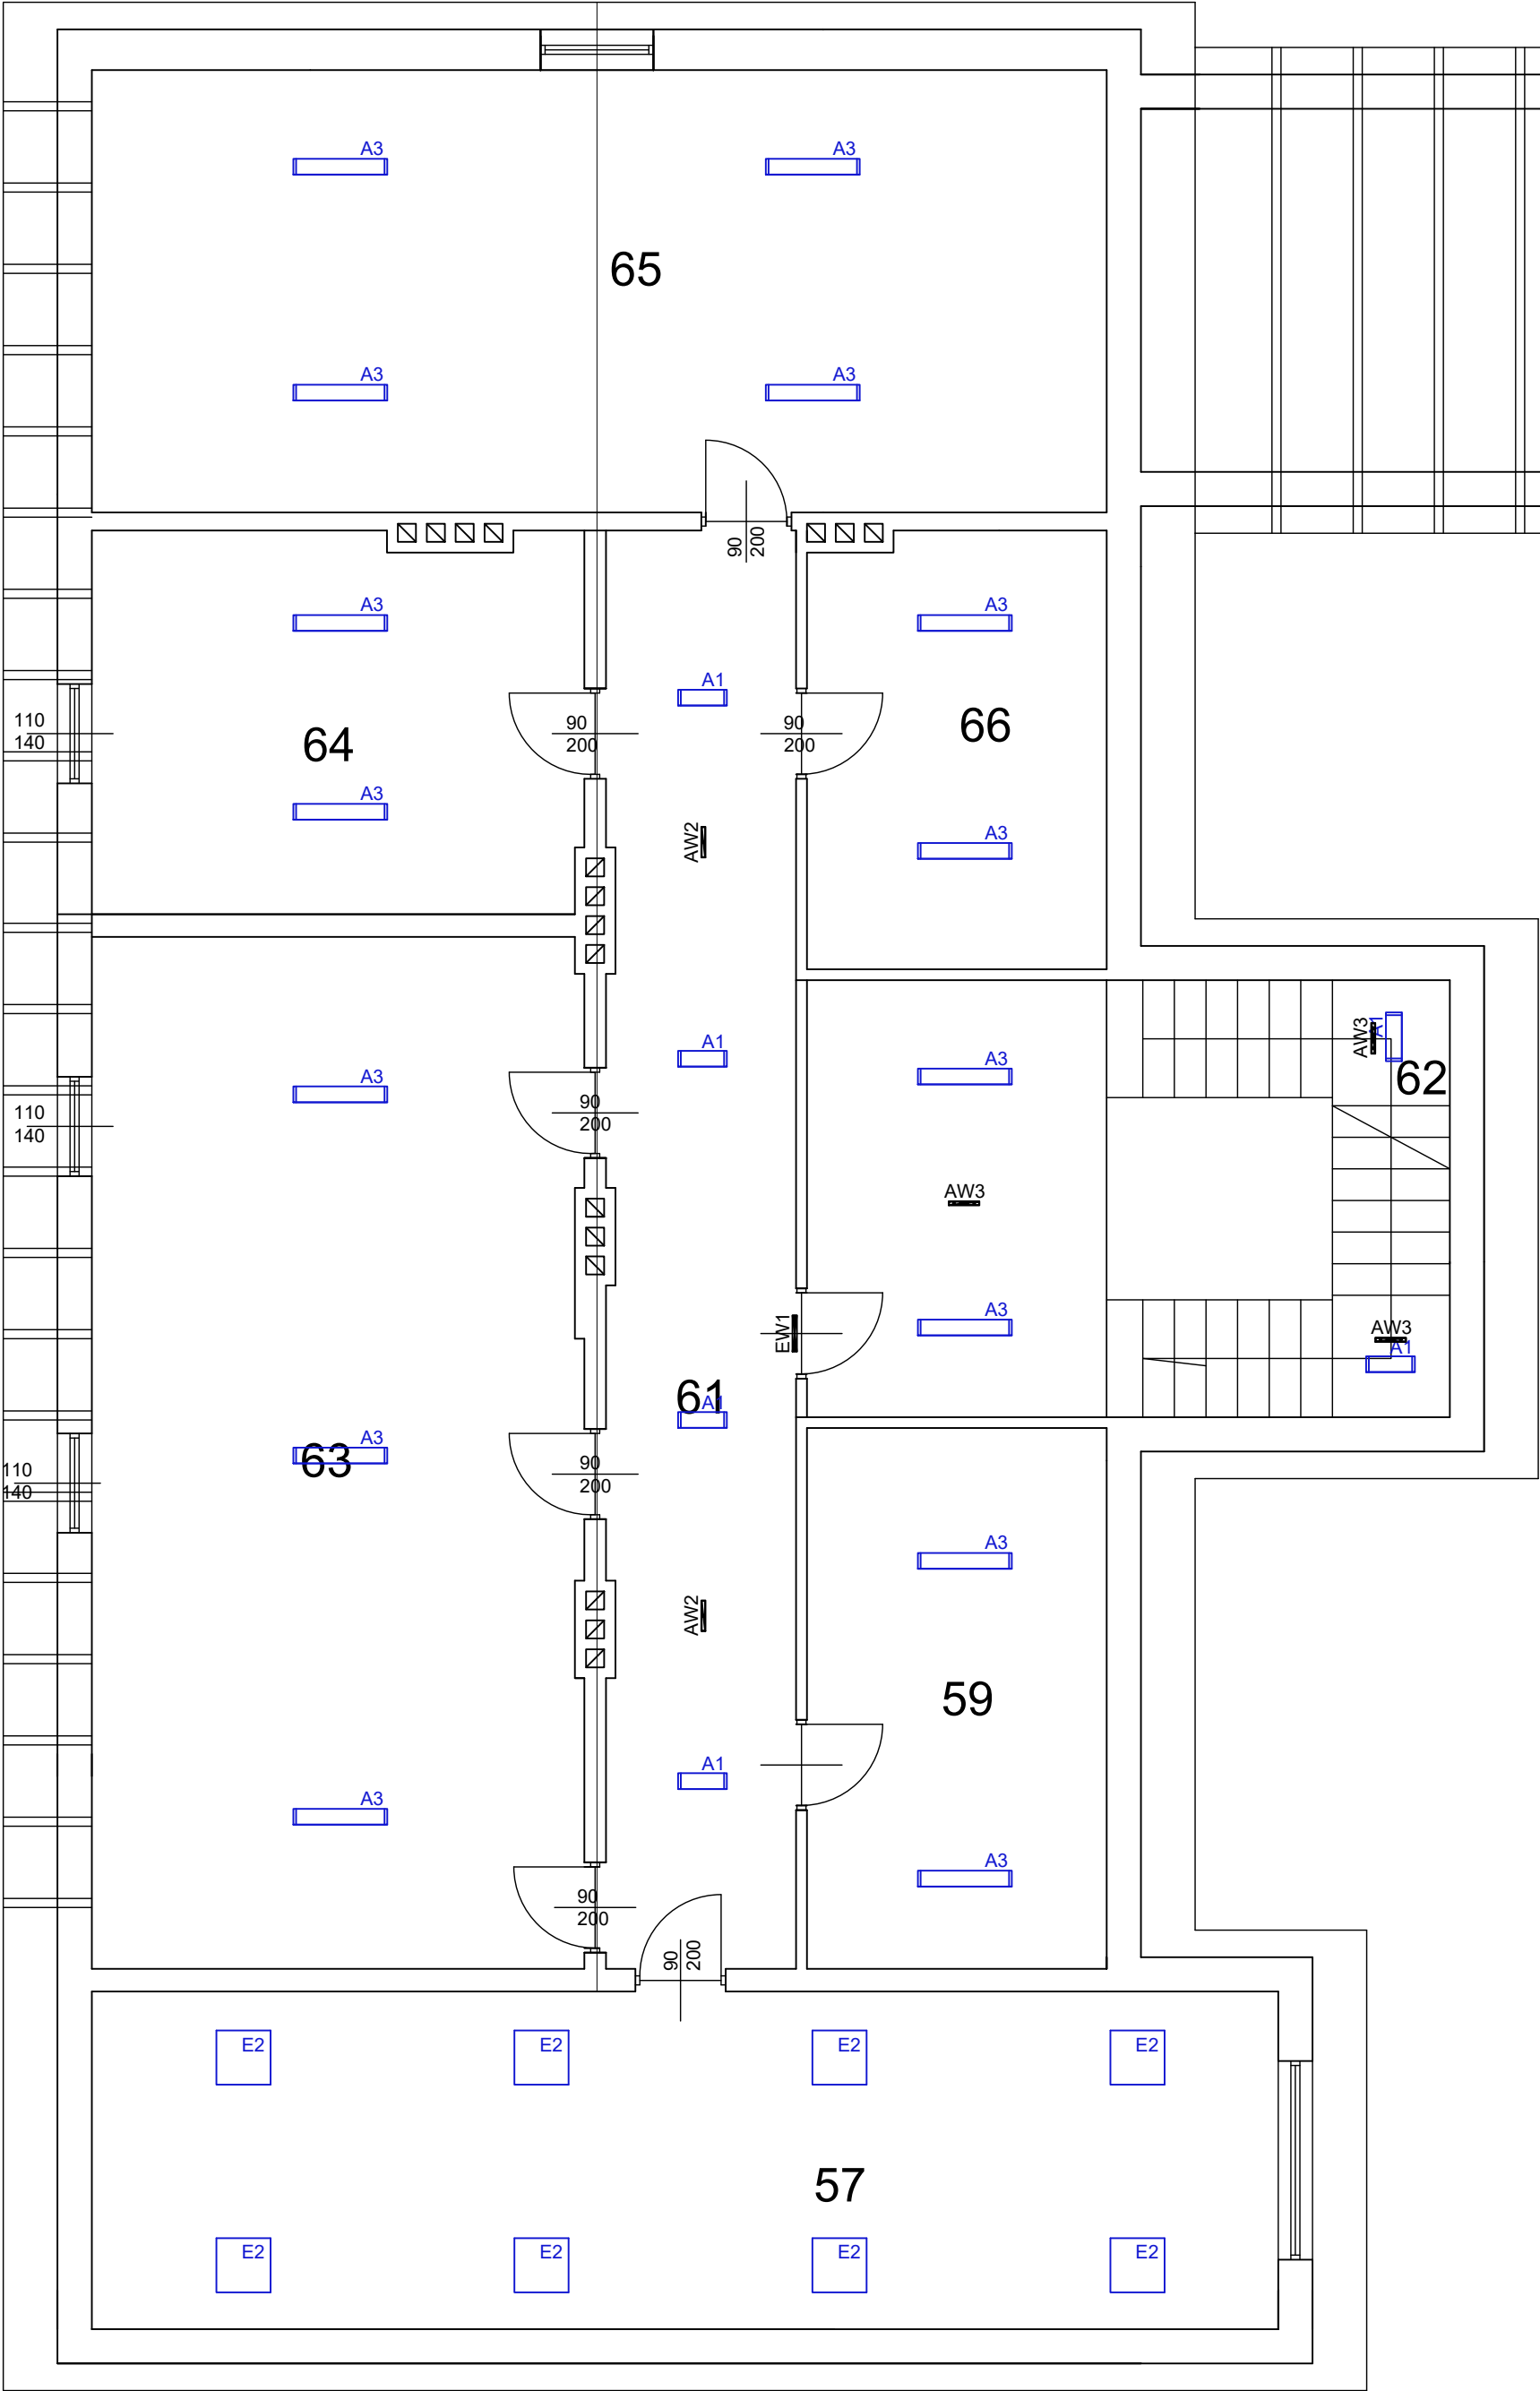

| Nr | Funkcja         | wys. pom. |
|----|-----------------|-----------|
|    | <b>poddasze</b> |           |
| 57 | światlica       | 2,60      |
| 58 | poddasze        | 2,60      |
| 59 | poddasze        | 2,60      |
| 60 | poddasze        | 2,60      |
| 61 | korytarz        | 2,60      |
| 62 | klatka schodowa | 2,60      |
| 63 | poddasze        | 2,60      |
| 64 | poddasze        | 2,60      |
| 65 | poddasze        | 2,60      |
| 66 | poddasze        | 2,60      |
| 67 | klatka schodowa | 2,50      |
| 68 | łazienka        | 2,50      |
| 69 | pokój           | 2,50      |
| 70 | pokój           | 2,50      |
| 71 | pokój           | 2,50      |
| 72 | pokój           | 2,50      |
| 73 | wc              | 2,50      |
| 74 | łazienka        | 2,50      |
| 75 | łazienka        | 2,50      |
| 76 | pokój           | 2,50      |
| 77 | pokój           | 2,50      |
| 78 | pokój           | 2,50      |
| 79 | korytarz        | 2,50      |
| 80 | strych          | 2,50      |

|  |   |                      |                                     |           |             |
|--|---|----------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|
| <div>JEDNOSTKA PROJEKTOWA</div> <div></div> | PROJEKTOWAŁ   | IMIĘ I NAZWISKO      | NR UPRAWNIENI I SPECJALNOŚĆ         | DATA      | PODPIS      |
|  | OPRACOWAŁ   | mgr inż. Jan Traczyk | 20/93/OP spec. instal.-inżynierijną | 03.2022   |             |
| INWESTOR   | GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ, WIEPRZ 700, 34-381 RADZIECHOWY            |                      |                                     |           |             |
| INWESTYCJA   | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BYSTRZEJ |                      |                                     |           |             |
| TYTUŁ RYSUNKU  | WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH NA OPRAWY LED – RZUT PODDASZA         |                      |                                     |           | SKALA 1: 75 |
| SYMBOL OBIEKTU   | STADIUM   | NR PROJEKTU          | NR RYSUNKU                          | NR ZMIANY |             |
| RW/BT/LED  | PT  | RW/BT/LED/04/22      | RYS. NR E-04                        |           |             |