


Kabel zasilający YKY 5 x 6 z RG

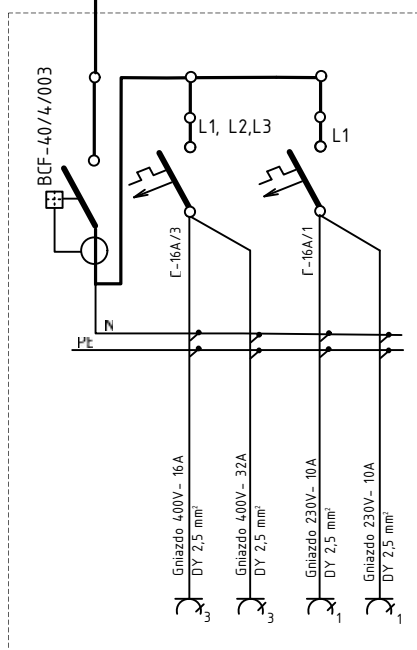

Obudowa odporna na warunki atmosferyczne.

Wypożażenie:

gniazdo siłowe 32/5 - 1 szt

gniazdo siłowe 16/5 - 1 szt

gniazdo 230 V - 2 szt

Zabezpieczenia:

wyłącznik różnicowo-prądowy CFI6 4P 40A/0,03A - 1 szt

wyłącznik nadprądowy CLS6/3P C16 - 1 szt

wyłącznik nadprądowy CLS6/1P C16 - 1 szt

Wymiary obudowy:

szerokość \bar{U} 26,5 cm

wysokość - 42 cm


głębokość - 25 cm

Wymiary fundamentu:

szerokość \bar{U} 26,5 cm

wysokość \bar{U} 85,5 cm

głębokość - 25 cm

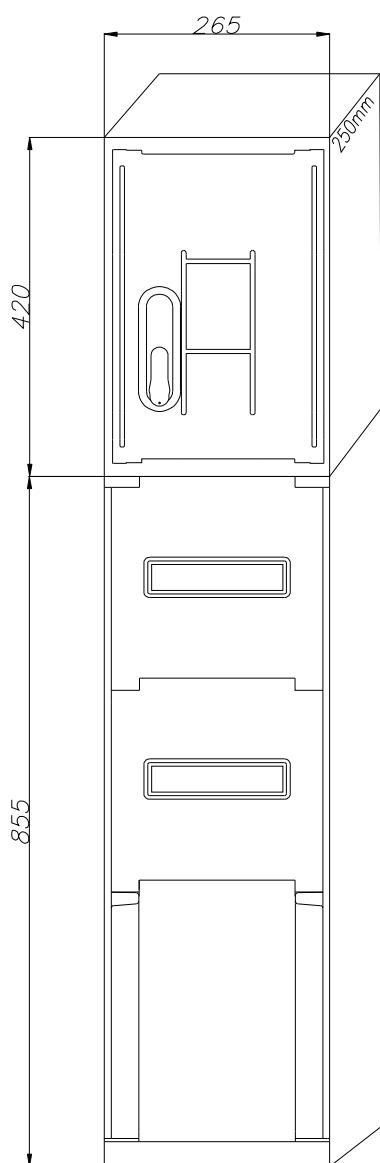

TEMAT: BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO O FUNKCJI GASTRONOMICZNEJ WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

LOKALIZACJA : NA DZ. NR 7287/1, 7201 (ul. Kamienna), 7303/1 (ul. Szkolna), RADZIECHOWY

BRANŻA:

INWESTOR: GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ, WIEPRZ 700, 34-381 RADZIECHOWY

ELEKTRYCZNA

RYSUNEK: SCHEMAT ROZDZIELNICY RR 3

Projektował :

Sprawdził :

Listopad 2021

inż. MARCIN GAWĘŁ
upr. nr SLK/0814/PWOE/05

inż. PRZEMYSŁAW STANA
upr. nr SLK/0815/PWOE/05

Skala: -----

RYS. E-06