


Puszka ze złączem kontrolnym

Puszka ze złączem kontrolnym

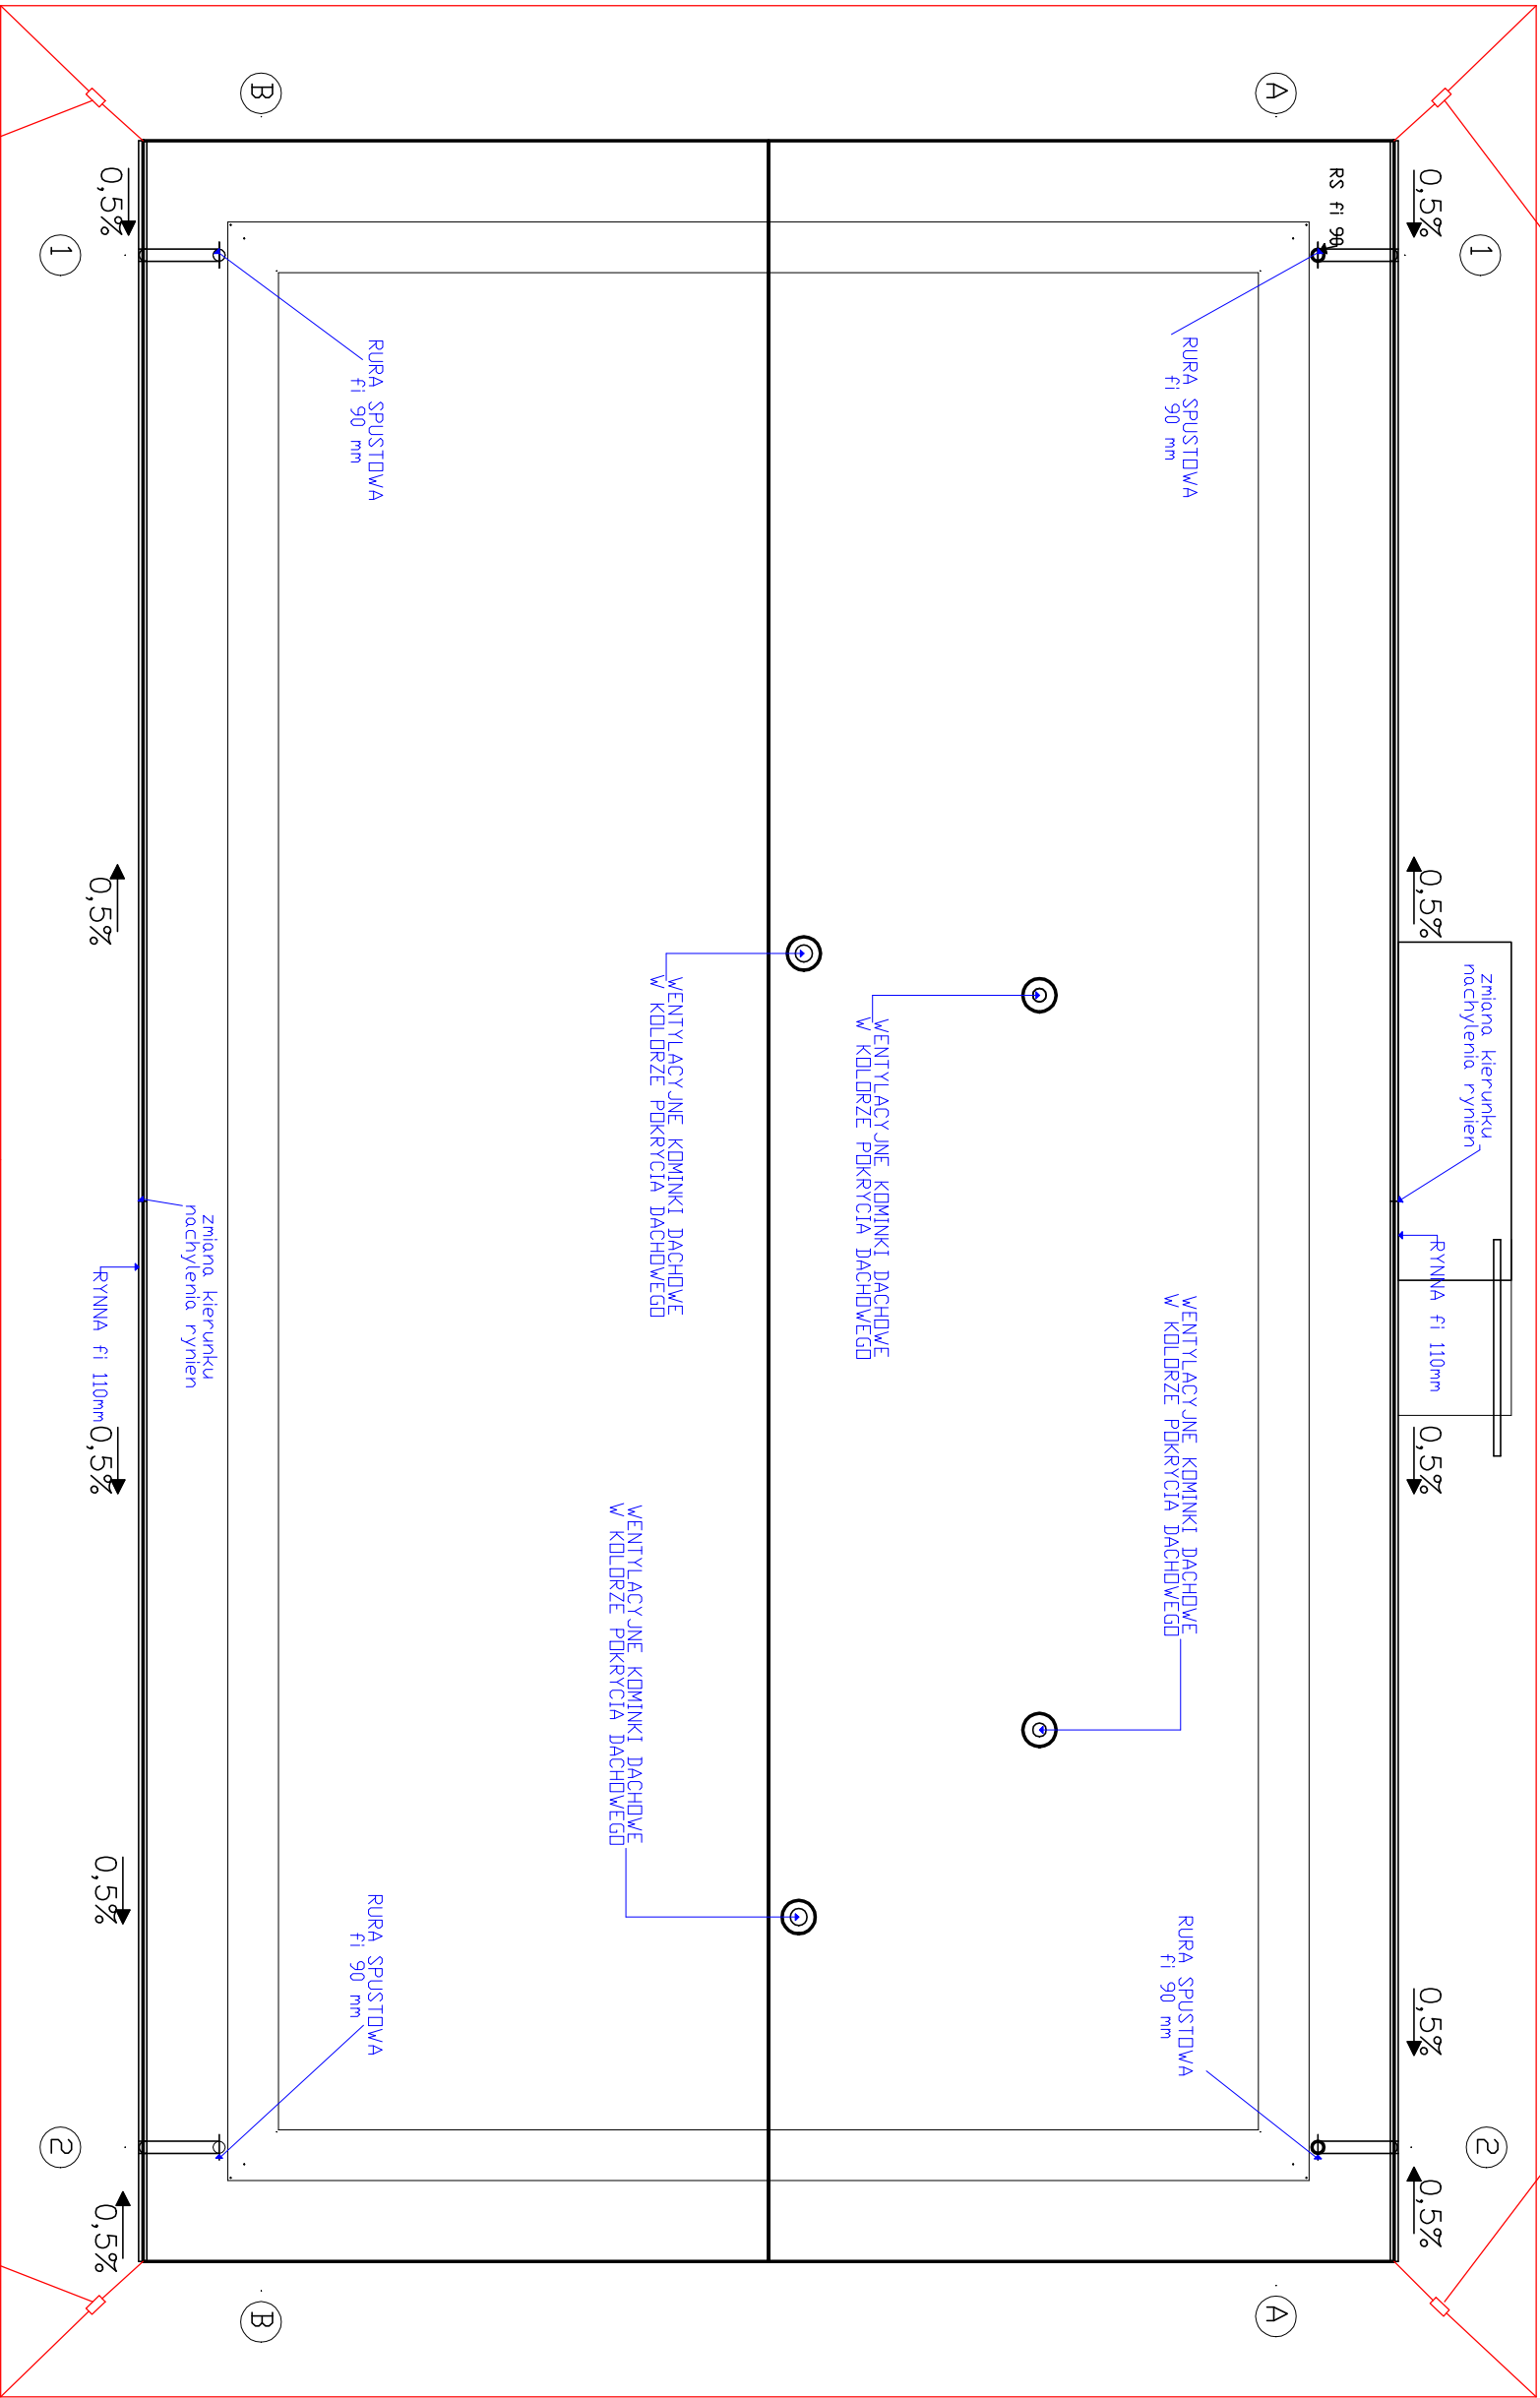

LEGENDA

Uziom otokowy FeZn 25x4

Zwód drut FeZn Ø 8 + złącze kontrolne

- Uwagi
- 1) Jako zwody poziome należy wykorzystać pokrycie dachu (blacha)
 - 2) Do zwodu poziomego należy podłączyć wszystkie elementy przewodzące zabudowane lub wystające ponad dach

PROJEKTOWAŁ: Przemysław Stana upr. nr SLK/0815/PW/OE/05		34-325 Łodygowice, ul. Sportowa 13 tel. +48 606 701 407 email: lambert.office@wp.pl		LAMBERT s.j.	
Wojciech Goływczny		LOKALIZACJA: Radziechowy dz. nr ew. 7286/31, 7287, 7201, 7303/1		DATA : V 2011	
SPRAWDZIŁ: Stanisław Sadek upr. nr 127/93 B-B		INWESTOR: Gmina Radziechowy-Wieprz z siedzibą w Wieprzu 700 34-381 Radziechowy		RYS. NR : 03	
Branża Elektryczna		OBIEKT/TEMAT: Adaptacja projektu typowego na "Projekt budowlano - wykonawczy kompleksu sportowego realizowanego w ramach programu ministerialnego "Moje boisko – ORLIK 2012"		SKALA : 1:50	
		RYSUNEK: Schemat instalacji odgromowej - rzut połaci dachowych			